


Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Ostravě

Zahradní 368/12 | 701 60 Ostrava 1 | IČ: 72 496 991

Pracoviště: 30. dubna 3130/2c | 701 10 Ostrava

OBECNÍ ÚŘAD BRANKA u OPAVY		Čís. dop.
Došlo: 24.6.2025	Zapsal: 	Uč. znak
C. J. Bra-336/2025		
Příl. _____	Poč. lis. 2	

Spis. zn.: 24856-25-OT

Č. j.: 434950/25/OT

V Ostravě dne 24. června 2025

**PROTOKOL O VÝSLEDKU VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLY
u příjemce veřejné finanční podpory**

provedené na základě ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), v režimu zákona o finanční kontrole a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o kontrole“) zaměstnanci Úřadu práce České republiky – Krajské pobočky v Ostravě:

Ing. Naděžda Vačevová vedoucí kontrolní skupiny identifikační číslo: 1150591211
Milena Tkáčová člen kontrolní skupiny identifikační číslo: 1477674517

dle pověření č.j.: 338417/25/OT ze dne 6. května 2025

Kontrola byla provedena dne: 26. 5. 2025
Kontrolovaná osoba: Obec Branka u Opavy, IČO: 47812303
Sídlo: Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy
Místo kontroly: Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy
Předmět kontroly: Hospodaření s veřejnými prostředky, dohoda o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP č. OPA-V-12/2023
Kontrolované období: od 1. 6. 2023 do 31. 1. 2024 a období účetně související

Zahájení kontroly:

Prvním kontrolním úkonem, jímž došlo k zahájení kontroly, bylo dne 7. 5. 2025 doručení Oznámení o zahájení následné veřejnosprávní kontroly (č.j. UPCR-OT-2025/191509), součástí uvedeného oznámení je seznam kontrolujících.

Ukončení kontroly:

Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování tohoto protokolu bylo dne 26. 5. 2025 ukončení kontroly na místě.

Kontrolované podklady:

- pracovní smlouva uzavřená dne 29. 5. 2023 mezi kontrolovanou osobou a Zdeňkem Janečkem, nar. 25. 7. 1964, včetně žádosti o zasílání platu na běžný účet,
- mzdový list výše uvedeného zaměstnance za kontrolované období,
- oznámení o nástupu do zaměstnání určené pro Okresní správu sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“),
- hromadné oznámení zaměstnavatele určené pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu České republiky (dále jen „VZP“),
- přehledy o výši pojistného určené pro OSSZ za kontrolované období (včetně jmenných seznamů),
- přehledy o platbě pojistného zaměstnavatele na zdravotní pojištění určené pro VZP za kontrolované období (včetně jmenných seznamů),
- výpisy z bankovního účtu kontrolované osoby (Česká spořitelna, a.s.) prokazující úhrady pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na veřejné zdravotní pojištění a vyplacení platu výše uvedenému zaměstnanci za kontrolované období,
- výpisy z bankovního účtu kontrolované osoby (Česká národní banka, a.s.) prokazující přijetí příspěvků poskytnutých úřadem práce za uvedené období.

Kontrolní zjištění:

Úřad práce České republiky, Kontaktní pracoviště ÚP ČR Opava (dále jen „úřad práce“) uzavřel dne 29. 5. 2023 se zaměstnavatelem: Obec Branka u Opavy, IČO: 47812303 Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. OPA-V-12/2023 (dále jen „dohoda“).

Dohodou se zaměstnavatel zavázal vytvořit pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací na dobu od 1. 6. 2023 do 31. 10. 2023 s názvem druhu práce: Uklízeč veřejných prostranství v počtu 1 pracovní místo s týdenní pracovní dobou 40 hod., a toto pracovní místo obsazovat výhradně uchazeči o zaměstnání, jejichž umístění na pracovní místo schválil úřad práce (*Podklad č. 1 – kopie dohody*).

Dále se zaměstnavatel zavázal plnit další povinnosti stanovené předmětnou dohodou.

Úřad práce se výše uvedenou dohodou zavázal poskytnout zaměstnavateli příspěvek ve výši řádně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy na zaměstnance, včetně pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu zaměstnance, maximálně však 16 000 Kč měsíčně na 1 pracovní místo s 40. hod. týdenní pracovní dobou. Součet poskytnutých měsíčních příspěvků nepřekročí částku 80 000 Kč.

Dne 30. 10. 2023 byl uzavřen Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. OPA-V-12/2023 ze dne 29. 5. 2023 (*Podklad č. 2 – kopie Dodatku č. 1*), kterým došlo ke změně Článku II.1 bodu 1.1 dohody, kdy se změnila doba vytvoření pracovních míst na dobu od 1. 6. 2023 do 31. 1. 2024. Součet poskytnutých měsíčních příspěvků nepřekročí částku 128 000 Kč.

Za sjednaných podmínek a za uvedeným účelem byly zaměstnavateli na základě předložených měsíčních výkazů „Vyúčtování mzdových nákladů – VPP“ (dále jen „výkaz“) přiznány a ve stanovených termínech poskytnuty ze strany úřadu práce finanční příspěvky za měsíce červen 2023 až leden 2024 v celkové výši **128 000 Kč** (Podklad č. 3 – Platební kalendář).

Z podkladů předložených ke kontrole bylo zjištěno, že:

- pracovní poměr byl sjednán v souladu s podmínkami uvedené dohody po jejím uzavření,
- platy byly vyplaceny v souladu s ustanovením § 141 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, tj. nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku,
- pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za zaměstnavatele a za zaměstnance byly odvedeny v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, tj. nejpozději do dvacátého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je pojistné odváděno,
- pojistné na veřejné zdravotní pojištění za zaměstnavatele a za zaměstnance bylo odvedeno v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, tj. nejpozději do dvacátého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je pojistné odváděno.

Závěr:

Provedenou kontrolou nebylo zjištěno porušení podmínek sjednaných v Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. OPA-V-12/2023.

Poučení

Proti výše uvedeným kontrolním zjištěním může, podle ustanovení § 13 zákona o kontrole, podat kontrolovaná osoba do 15 dnů od doručení tohoto protokolu o kontrole písemné a zdůvodněné námitky. Námitky lze podat u Úřadu práce ČR – Krajské pobočky v Ostravě. Pokud lhůta pro podání námitek uplyne marně, je kontrola ve smyslu § 18 písm. a) zákona o kontrole ukončena.

V Ostravě dne 24. 6. 2025

Ing. Naděžda Vačevová vedoucí kontrolní skupiny

Milena Tkáčová člen kontrolní skupiny

Protokol byl vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

2 x Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Ostravě

1 x kontrolovaná osoba

Stejnopis protokolu o kontrole bude doručen kontrolované osobě:

Obec Branka u Opavy, IČO: 47812303

Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy

ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Započata dne : 17.7.2025
Ukončena dne : 21.7.2025

číslo : 289FM25
podle ČSN 33 15 00
ČSN 33 2000-6 ed.2
NV č. 190/2022 Sb.

REVIZNÍ TECHNIK: Miroslav FOJTÍK
ev. č.: 13798/7/22/R-EZ-E1A,E1B
fa REVIZE FOJTÍK s.r.o.
Růžová 231, 747 75 Velké Heraltice
č. opr.: 13705/7/17/EZ-M,O,R,Z-E1A,E1B

REVIDOVANÉ ZAŘÍZENÍ : Veřejné prostranství Branka u Opavy
objekt SO-01 Náves
Elektroinstalace

INVESTOR : Obec Branka u Opavy

Soustava 230 / 400 V, ochrana před nebezpečným dotykem *samočinným odpojením* v síti TN-,S

INSTALOVÁNO :

	MOTORŮ, VENTILÁTORŮ a pod.	kW
	TEPELNÝCH SPOTŘEBIČŮ	kW
15	ŽÁROVKOVÝCH, ZÁŘIVKOVÝCH, VÝBOJ., LED SVÍTIDEL	0,225 kW
	JINÝCH SPOTŘEBIČŮ	_____ kW
	CELKOVĚ INSTALOVÁNO :	0,225 kW

Použité měřicí přístroje :

Profitest 0100 SII	v.č.	QA0927
Platnost kalibrace		do 5.10.2025
Megger DET 10C	v.č.	07030258
Platnost kalibrace		do 5.10.2025

CELKOVÝ POSUDEK :

Revidované el. zařízení v rozsahu revizní zprávy je z hlediska bezpečnosti schopné provozu.

Tato zpráva o revizi má - 7 - stran

Počet vyhotovení : - 4 -

Počet příloh : - 1 - strana

Zpráva vypracována : 24. července 2025

Rozdělovník : 2 x provozovatel
1 x montážní firma
1 x revizní technik

Termín příští revize : rok 2029

Předáno dne 21.7.2025

Podpis provozovatele

OBEC BRANKA U OPAVY
Bezručovo nábřeží 54
747 41 Branka u Opavy

Podpis revizního technika



Číslo	Text revizní zprávy	Izolační odpor	Ochrana před dotykem
		Mohm	ohm

1. Předmět revize

Předmětem výchozí revize je elektroinstalace „Veřejného prostranství Branka u Opavy, objekt SO-01 - Návés“. Investor - Obec Branka u Opavy. Revidována byla příslušná instalace napojena z uvedených rozváděčů, včetně kabelové instalace, instalace připojeného zařízení včetně napojení sloupů. Předmětem revize není instalace uzemnění sloupů osvětlení, bylo pouze ověřeno přizemnění sloupů. Revize byla provedena prohlídkou, zkoušením a měření podle předložených podkladů v souladu s požadavky NV č. 190/2022 Sb. a ČSN 33 2000-6 ed.2.

2. Základní údaje

Vnější vlivy :

Vnější vlivy jsou stanoveny v projektové dokumentaci dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, takto :
Prostory venkovní : AA8, AB8, AD4, AE2, AF1, AK2, AL2, AM-1-3, AN3, AQ2, AS2
Klasifikace prostoru z hlediska úrazu elektrickým proudem :

Prostory venkovní NEBEZPEČNÉ

Napěťová soustava : 3 NPE st. 50 Hz, 230 / 400 V / TN - C - S

Ochrana před úrazem el. proudem :

- základní ochrana dle ČSN 33 2000-1 ed.3 čl. 131.2
- automatickým odpojením od zdroje v síti TN dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.1 , 411.2 , 411.4
- ochranné uzemnění a ochranné pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.3

Ochrana před dotykem živých částí je dána konstrukčním uspořádáním a provedením , je provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 412.1 izolací a čl. 412.2 kryty nebo přepážkami.

3. Popis zařízení

Revidovaná elektroinstalace je napojena z plastového rozváděčového pilíře, typu HELGA 2H-N, označeného RS1. Rozvaděč je osazen hlavními vypínači, a jistíci prvky pro jištění jednotlivých obvodů. Zásuvkové obvody jsou řešeny zásuvkovými skříněmi osazené proudovými chrániči s vybavovacím proudem nepřesahujícím proud 30 mA. Zásuvky 230 V pro stánek a fontánu jsou chráněny jističochrániči s vybavovacím proudem nepřesahujícím proud 30 mA. Rozváděče RS2 a RS3 jsou typizované zásuvkové skříně, jsou osazené proudovými chrániči s vybavovacím proudem nepřesahujícím proud 30 mA. Osvětlení odpočinkové zóny je provedeno 15 ks patkových stožárů 4 m, osazených LED svítidlem Sinclair Corporation ST 15GAPA 2700K, 15 W. Vlastní svítidlo je jištěno pojistkou 2 A / PV osazenou v pojistkovém odpojovači ve výzbroji sloupu. Elektroinstalace VO je napojena vodiči CYKY-J 4 x 16, uloženým v kabelové chrániče v zemním výkopu. Svítidlo je napojeno z pojistkového odpojovače vodičem CYKY-J 3 x 1,5.

4. Prohlídka

Byla provedena podle NV č. 190 /2022 Sb. a ČSN 33 2000-6 ed.2 :

- ♦ způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem (viz soubor ČSN 33 2000) - **vyhovuje**
- ♦ použití protipožárních přepážek a jiných opatření na ochranu před šířením ohně a před tepelnými účinky (viz. ČSN 33 2000-4-42 ed.2, ČSN 33 2000-5-52 ed.2) - **vyhovuje**
- ♦ volby vodičů s ohledem na proudovou zatížitelnost a úbytek napětí (viz ČSN 33 2000-4-43 ed.2, ČSN 33 2000-5-52 ed.2) - **vyhovuje**
- ♦ volby, seřízení, selektivitu a koordinaci ochranných a kontrolních (monitorovacích) přístrojů (viz. ČSN 33 2000-5-53 ed.2) - **vyhovuje**
- ♦ volby, umístění a instalaci vhodných odpojovacích a spínacích přístrojů (viz. ČSN 33 2000-5-53 ed.2) - **vyhovuje**

Číslo	Text revizní zprávy	Izolační odpor Mohm	Ochrana před dotykem ohm
♦	volby zařízení a ochranných opatření přiměřených k vnějším vlivům a mechanickým namáháním (viz. ČSN 33 2000-4-42 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a ČSN 33 2000-5-52 ed.2) - vyhovuje		
♦	označení nulových a ochranných vodičů (viz. ČSN 33 2000-5-51 ed.3) - vyhovuje		
♦	vybavení schématy, výstražnými nápisy nebo dalšími podobnými informacemi (viz. ČSN 33 2000-5-51 ed.3) - vyhovuje		
♦	označení obvodů, nadproudových ochranných přístrojů, spínačů, svorek atd. (viz. ČSN 33 2000-5-51 ed.3) - vyhovuje		
♦	odpovídající způsob zakončování a spojování kabelů a vodičů (viz. ČSN 33 2000-5-52 ed.2) - vyhovuje		
♦	volby a instalace uzemnění, ochranných vodičů a jejich připojování (viz. ČSN 33-2000-5-54 ed.3) - vyhovuje		
♦	přístupnost zařízení z hlediska jeho ovládání, značení a údržby (ČSN 33 2000-5-51 ed.3) - vyhovuje		
♦	opatření proti elektromagnetickému rušení (viz. ČSN 33 2000-4-444) - vyhovuje		
♦	zda neživé části jsou spojeny s uzemněním (viz. ČSN 33 2000-4-41 ed.3) - vyhovuje		
♦	volbu stavu elektrických vedení (viz. ČSN 33 2000-5-52 ed.2) - vyhovuje		
5. Zkoušení a měření			
Bylo provedeno zkoušení a měření podle NV č. 190 / 2022 Sb. a ČSN 33 2000-6 ed.2 :			
♦	spojitost ochranných vodičů podle čl. 6.4.3.2 - vyhovuje - viz naměřené hodnoty		
♦	izolačních odporů elektrické instalace R_{ISO} podle čl. 6.4.3.3 - vyhovuje - naměřené hodnoty jsou vyšší než $1\text{ M}\Omega$		
♦	zkoušení izolačních odporů pro potvrzení účinnosti ochrany pomocí SELV, PELV nebo el. oddělením podle čl. 6.4.3.4 - vyhovuje - naměřené hodnoty jsou vyšší než $0,5\text{ M}\Omega$		
♦	zkoušení polaritý podle čl. 6.4.3.6 - vyhovuje		
♦	zkoušení pro potvrzení účinnosti automatického odpojení od zdroje podle čl. 6.4.3.7 - ověřeno dle vztahu $1,5 \times Z_S \times I_a \leq U_o$ - vyhovuje		
♦	měření odporu zemniče podle čl. 6.4.3.7.2. - vyhovuje - viz naměřené hodnoty		
♦	zkoušení pro potvrzení doplňkové ochrany podle čl. 6.4.3.8 - vyhovuje - viz naměřené hodnoty		
♦	zkouška pořadí fází podle čl. 6.4.3.9 - vyhovuje		
♦	funkční zkoušky podle čl. 6.4.3.10 - vyhovuje		
♦	úbytek napětí podle čl. 6.4.3.11 - vyhovuje		
<u>Rozváděč RH :</u> Z033-2023, IP40, výrobce ECM Systém Solution s.r.o.			
FA4 / B32 / 3	Pódium - Zásuvková skříň CYKY-J 5 x 16	> 100	0,32
FA2 / B32 / 3	Stánek - rozváděč RS1 CYKY-J 5 x 16	> 100	0,3
<u>Rozváděč RS1:</u> typ HELGA 2H-N, výr.č. 3658333, IP44/20C, dat. výr. 15.5.2024, výrobce DCK-Holoubkov			
Q1 / 63 A / 3	Hlavní vypínač rozváděče		

Číslo	Text revizní zprávy	Izolační odpor Mohm	Ochrana před dotykem ohm
F1 / B40 / 3	Rozváděč RS2 - zásuvková skříň na zadní stěně CYKY-J 5 x 16	> 100	0,34
FA3 / B6	Ovládání - stožárového osvětlení soumrakové čidlo CYKY-O 3 x 1,5	> 100	
FA2 / B40 / 3	Stožárové osvětlení 15 ks stožáru AMAKO CYKY-J 5 x 16	> 100	0,55
	osazen pojistkou 2 A / osazenou v odpojovači OPV10 a LED svítidlem - typ Sinclair 15 W vodič ke svítidlům CYKY 3C x 1,5	> 100	
FA4 / B16 / 0,03 A	Zásuvka 230 V - Stánek střídavý reziduální proud pulzující ss reziduální proud CYKY-J 3 x 2,5	$I_r = 21,8 \text{ mA}$, $U_d = 0,0 \text{ V}$, $t = 10 \text{ ms}$ $I_r = 27,8 \text{ mA}$, $U_d = 0,2 \text{ V}$, $t = 34 \text{ ms}$ > 100	
FA5 / B16 / 0,03 A	Zásuvka 230 V - Fontána střídavý reziduální proud pulzující ss reziduální proud CYKY-J 3 x 2,5	$I_r = 21,4 \text{ mA}$, $U_d = 0,0 \text{ V}$, $t = 10 \text{ ms}$ $I_r = 27,6 \text{ mA}$, $U_d = 0,3 \text{ V}$, $t = 34 \text{ ms}$ > 100	
<u>Rozváděč RS2:</u> FI 1 / 40 / 4 / 0,03	typ ZS16/16PVP7, výr.č. 965398, IP44/43C, výrobce DCK-Holoubkov Proudový chránič pro celou zásuvkovou skříň	$I_r = 23,5 \text{ mA}$, $U_d = 0,0 \text{ V}$, $t = 12 \text{ ms}$	
FA1 / B16 / 3	Zásuvka 16 A / 400 V - XS1 CYA 5 x 2,5	> 100	
FA2 / B16	Zásuvky 16 A / 230 V - XS2, XS3 CYA 3 x 2,5	> 100	
<u>Rozváděč RS3:</u> Q1 / 40 / 4 / 0,03 A	typ ZK_ARGOS.01, výr. 14.5.2025, IP54/20C, výrobce NG Elektro Trade, a.s. Proudový chránič pro celou zásuvkovou skříň střídavý reziduální proud pulzující ss reziduální proud	$I_r = 22,4 \text{ mA}$, $U_d = 0,0 \text{ V}$, $t = 12 \text{ ms}$ $I_r = 29,4 \text{ mA}$, $U_d = 0,4 \text{ V}$, $t = 38 \text{ ms}$	
FA1 / C16 / 3	Zásuvky 16 A / 400 V + 32 A / 400 V CYA 5 x 2,5	> 100	
FA2 / B16	Zásuvky 16 A / 230 V CYA 3 x 2,5	> 100	
U obvodu s proudovým chráničem bylo ověřeno :			
Funkce zkušebního tlačítka - vyhovuje			
Při zkušebním reziduálním proudu o hodnotě $\leq \frac{1}{2} I_{\Delta n}$ nevybavil - vyhovuje			
Byla ověřena spojitost ochranných vodičů :		$R_P < 0,02 \cdot$	vyhovuje
<u>Měření instalovaných stožárů VO :</u>			
Stožár 1	Napojení vodičem CYKY-J 4 x 16	> 100	
	osazen pojistkou 2 A / PV10 a 1 x LED svítidlem - typ Sinclair 15 W, IP65 vodič ke svítidlu CYKY 3C x 1,5	> 50	
	impedance na přívodních svorkách stožáru		0,38
	přechodový odpor spojení ocelové konstrukce s ochrannou soustavou		$R_P = 0,014 \Omega$
	uzemnění ocelového stožáru		$R_z = 2,4 \Omega$
Stožár 2	Napojení vodičem CYKY-J 4 x 16	> 100	
	osazen pojistkou 2 A / PV10 a 1 x LED svítidlem - typ Sinclair 15 W, IP65 vodič ke svítidlu CYKY 3C x 1,5	> 50	

Číslo	Text revizní zprávy	Izolační odpor Mohm	Ochrana před dotykem ohm
Stožár 3	impedance na přívodních svorkách stožáru		0,4
	přechodový odpor spojení ocelové konstrukce s ochrannou soustavou		$R_P = 0,012 \Omega$
	uzemnění ocelového stožáru		$R_Z = 2,4 \Omega$
	Napojení vodičem CYKY-J 4 x 16	> 100	
	osazen pojistkou 2 A / PV10 a 1 x LED svítidlem - typ Sinclair 15 W, IP65		
Stožár 4	vodič ke svítidlu CYKY 3C x 1,5	> 50	
	impedance na přívodních svorkách stožáru		0,42
	přechodový odpor spojení ocelové konstrukce s ochrannou soustavou		$R_P = 0,015 \Omega$
	uzemnění ocelového stožáru		$R_Z = 2,4 \Omega$
	Napojení vodičem CYKY-J 4 x 16	> 100	
Stožár 5	osazen pojistkou 2 A / PV10 a 1 x LED svítidlem - typ Sinclair 15 W, IP65		
	vodič ke svítidlu CYKY 3C x 1,5	> 50	
	impedance na přívodních svorkách stožáru		0,45
	přechodový odpor spojení ocelové konstrukce s ochrannou soustavou		$R_P = 0,01 \Omega$
	uzemnění ocelového stožáru		$R_Z = 2,4 \Omega$
Stožár 6	Napojení vodičem CYKY-J 4 x 16	> 100	
	osazen pojistkou 2 A / PV10 a 1 x LED svítidlem - typ Sinclair 15 W, IP65		
	vodič ke svítidlu CYKY 3C x 1,5	> 50	
	impedance na přívodních svorkách stožáru		0,44
	přechodový odpor spojení ocelové konstrukce s ochrannou soustavou		$R_P = 0,01 \Omega$
Stožár 7	uzemnění ocelového stožáru		$R_Z = 2,4 \Omega$
	Napojení vodičem CYKY-J 4 x 16	> 100	
	osazen pojistkou 2 A / PV10 a 1 x LED svítidlem - typ Sinclair 15 W, IP65		
	vodič ke svítidlu CYKY 3C x 1,5	> 50	
	impedance na přívodních svorkách stožáru		0,38
Stožár 8	přechodový odpor spojení ocelové konstrukce s ochrannou soustavou		$R_P = 0,014 \Omega$
	uzemnění ocelového stožáru		$R_Z = 2,4 \Omega$
	Napojení vodičem CYKY-J 4 x 16	> 100	
	osazen pojistkou 2 A / PV10 a 1 x LED svítidlem - typ Sinclair 15 W, IP65		
	vodič ke svítidlu CYKY 3C x 1,5	> 50	
Stožár 9	impedance na přívodních svorkách stožáru		0,44
	přechodový odpor spojení ocelové konstrukce s ochrannou soustavou		$R_P = 0,016 \Omega$
	uzemnění ocelového stožáru		$R_Z = 2,4 \Omega$
	Napojení vodičem CYKY-J 4 x 16	> 100	
	osazen pojistkou 2 A / PV10 a 1 x LED svítidlem - typ Sinclair 15 W, IP65		
Stožár 10	vodič ke svítidlu CYKY 3C x 1,5	> 50	
	impedance na přívodních svorkách stožáru		0,45
	přechodový odpor spojení ocelové konstrukce s ochrannou soustavou		$R_P = 0,011 \Omega$
	uzemnění ocelového stožáru		$R_Z = 2,4 \Omega$
	Napojení vodičem CYKY-J 4 x 16	> 100	
Stožár 10	osazen pojistkou 2 A / PV10 a 1 x LED svítidlem - typ Sinclair 15 W, IP65		
	vodič ke svítidlu CYKY 3C x 1,5	> 50	
	impedance na přívodních svorkách stožáru		0,4
	přechodový odpor spojení ocelové konstrukce s ochrannou soustavou		$R_P = 0,012 \Omega$
	uzemnění ocelového stožáru		$R_Z = 2,4 \Omega$
Stožár 10	Napojení vodičem CYKY-J 4 x 16	> 100	
	osazen pojistkou 2 A / PV10 a 1 x LED svítidlem - typ Sinclair 15 W, IP65		
	vodič ke svítidlu CYKY 3C x 1,5	> 50	
	impedance na přívodních svorkách stožáru		0,38

Číslo	Text revizní zprávy	Izolační odpor Mohm	Ochrana před dotykem ohm
Stožár 11	přechodový odpor spojení ocelové konstrukce s ochrannou soustavou		$R_P = 0,014 \Omega$
	uzemnění ocelového stožáru		$R_Z = 2,4 \Omega$
	Napojení vodičem CYKY-J 4 x 16	> 100	
	osazen pojistkou 2 A / PV10 a 1 x LED svítidlem - typ Sinclair 15 W, IP65		
	vodič ke svítidlu CYKY 3C x 1,5	> 50	
Stožár 12	impedance na přívodních svorkách stožáru		0,45
	přechodový odpor spojení ocelové konstrukce s ochrannou soustavou		$R_P = 0,014 \Omega$
	uzemnění ocelového stožáru		$R_Z = 2,4 \Omega$
	Napojení vodičem CYKY-J 4 x 16	> 100	
	osazen pojistkou 2 A / PV10 a 1 x LED svítidlem - typ Sinclair 15 W, IP65		
Stožár 13	vodič ke svítidlu CYKY 3C x 1,5	> 50	
	impedance na přívodních svorkách stožáru		0,5
	přechodový odpor spojení ocelové konstrukce s ochrannou soustavou		$R_P = 0,01 \Omega$
	uzemnění ocelového stožáru		$R_Z = 2,4 \Omega$
	Napojení vodičem CYKY-J 4 x 16	> 100	
Stožár 14	osazen pojistkou 2 A / PV10 a 1 x LED svítidlem - typ Sinclair 15 W, IP65		
	vodič ke svítidlu CYKY 3C x 1,5	> 50	
	impedance na přívodních svorkách stožáru		0,55
	přechodový odpor spojení ocelové konstrukce s ochrannou soustavou		$R_P = 0,012 \Omega$
	uzemnění ocelového stožáru		$R_Z = 2,4 \Omega$
Stožár 15	Napojení vodičem CYKY-J 4 x 16	> 100	
	osazen pojistkou 2 A / PV10 a 1 x LED svítidlem - typ Sinclair 15 W, IP65		
	vodič ke svítidlu CYKY 3C x 1,5	> 50	
	impedance na přívodních svorkách stožáru		0,36
	přechodový odpor spojení ocelové konstrukce s ochrannou soustavou		$R_P = 0,01 \Omega$
	uzemnění ocelového stožáru		$R_Z = 2,4 \Omega$
	Napojení vodičem CYKY-J 4 x 16	> 100	
	osazen pojistkou 2 A / PV10 a 1 x LED svítidlem - typ Sinclair 15 W, IP65		
	vodič ke svítidlu CYKY 3C x 1,5	> 50	
	impedance na přívodních svorkách stožáru		0,38
	přechodový odpor spojení ocelové konstrukce s ochrannou soustavou		$R_P = 0,012 \Omega$
	uzemnění ocelového stožáru		$R_Z = 2,4 \Omega$

6. Soupis podkladů

- 6.1. Technická dokumentace revidovaného zařízení, Veřejné prostranství Branka u Opavy, SO-01 Náves - Elektroinstalace, včetně stanovení vnějších vlivů. Dokumentace je uložena u provozovatele.
- 6.2. Výpočet osvětlení - Odpočinková zóna Branka u Opavy, zpracoval Josef Štrba, datum 21.6.2022.
- 6.3. Situační výkres veřejného osvětlení odpočinkové zóny, Branka u Opavy
- 6.4. Osvědčení o jakosti a kompletnosti od rozváděče RS1, typ HELGA 2H-N, výr.č. 3658333 ze dne 15.5.2024 včetně CE prohlášení o shodě.
- 6.5. Osvědčení o jakosti a kompletnosti od rozváděče RS2, typ ZS16/16/PVP7, výr.č. 965398 ze dne 9.5.2024 včetně CE prohlášení o shodě.
- 6.6. Osvědčení o jakosti a kompletnosti od rozváděče RS3, typ ZK_ARGOS.01, datum výroby 14.5.2025 včetně CE prohlášení o shodě.

Číslo	Text revizní zprávy	Izolační odpor <i>Mohm</i>	Ochrana před dotykem <i>ohm</i>
-------	---------------------	-------------------------------	------------------------------------

7. Soupis příloh

7.1. Situační náčrtek veřejného osvětlení - 1 strana

8. Zhodnocení

Naměřené hodnoty izolačních stavů kabelových vedení, ověřené impedance vypínacích smyček, přechodové odpory spojů ochranných vodičů a vodičů pospojování včetně hodnoty uzemnění vyhovují podmínkám ČSN 33 2000-6 ed.2. Naměřené hodnoty uvedené v odstavci *izolační odpor* jsou minimální, hodnoty uvedené v odstavci *ochrana před dotykem* jsou maximální. K naměřeným hodnotám je připočtena chyba měřících přístrojů.


Revizní zpráva musí být uložena u provozovatele el. zařízení a přístupná orgánům státního dozoru. Dle č. 6.4.1 ČSN 33 1500 tato zpráva o výchozí revizi musí být uložena trvale až do zrušení elektrického zařízení.

9. Doplnující informace - odpovědnost za projektovou dokumentaci a montáž

Za projekt :

Ostravské stavby a.a., doplnil dle skutečného stavu Tomáš HERBER - Elektro


Já/my jako osoba (osoby) odpovědná za projekt elektrické instalace PROHLAŠUJI, že projekční práce, za něž jsem (jsme) odpovědný, jsou provedeny podle mých (našich) nejlepších vědomostí a přesvědčení podle řady ČSN 33 2000- (IEC 60364). Rozsah odpovědnosti podepsaného je omezen na práce popsané výše jako předmět této zprávy.

Datum : 25. července 2025 Jméno : Tomáš HERBER Podpis : 

Za montáž :

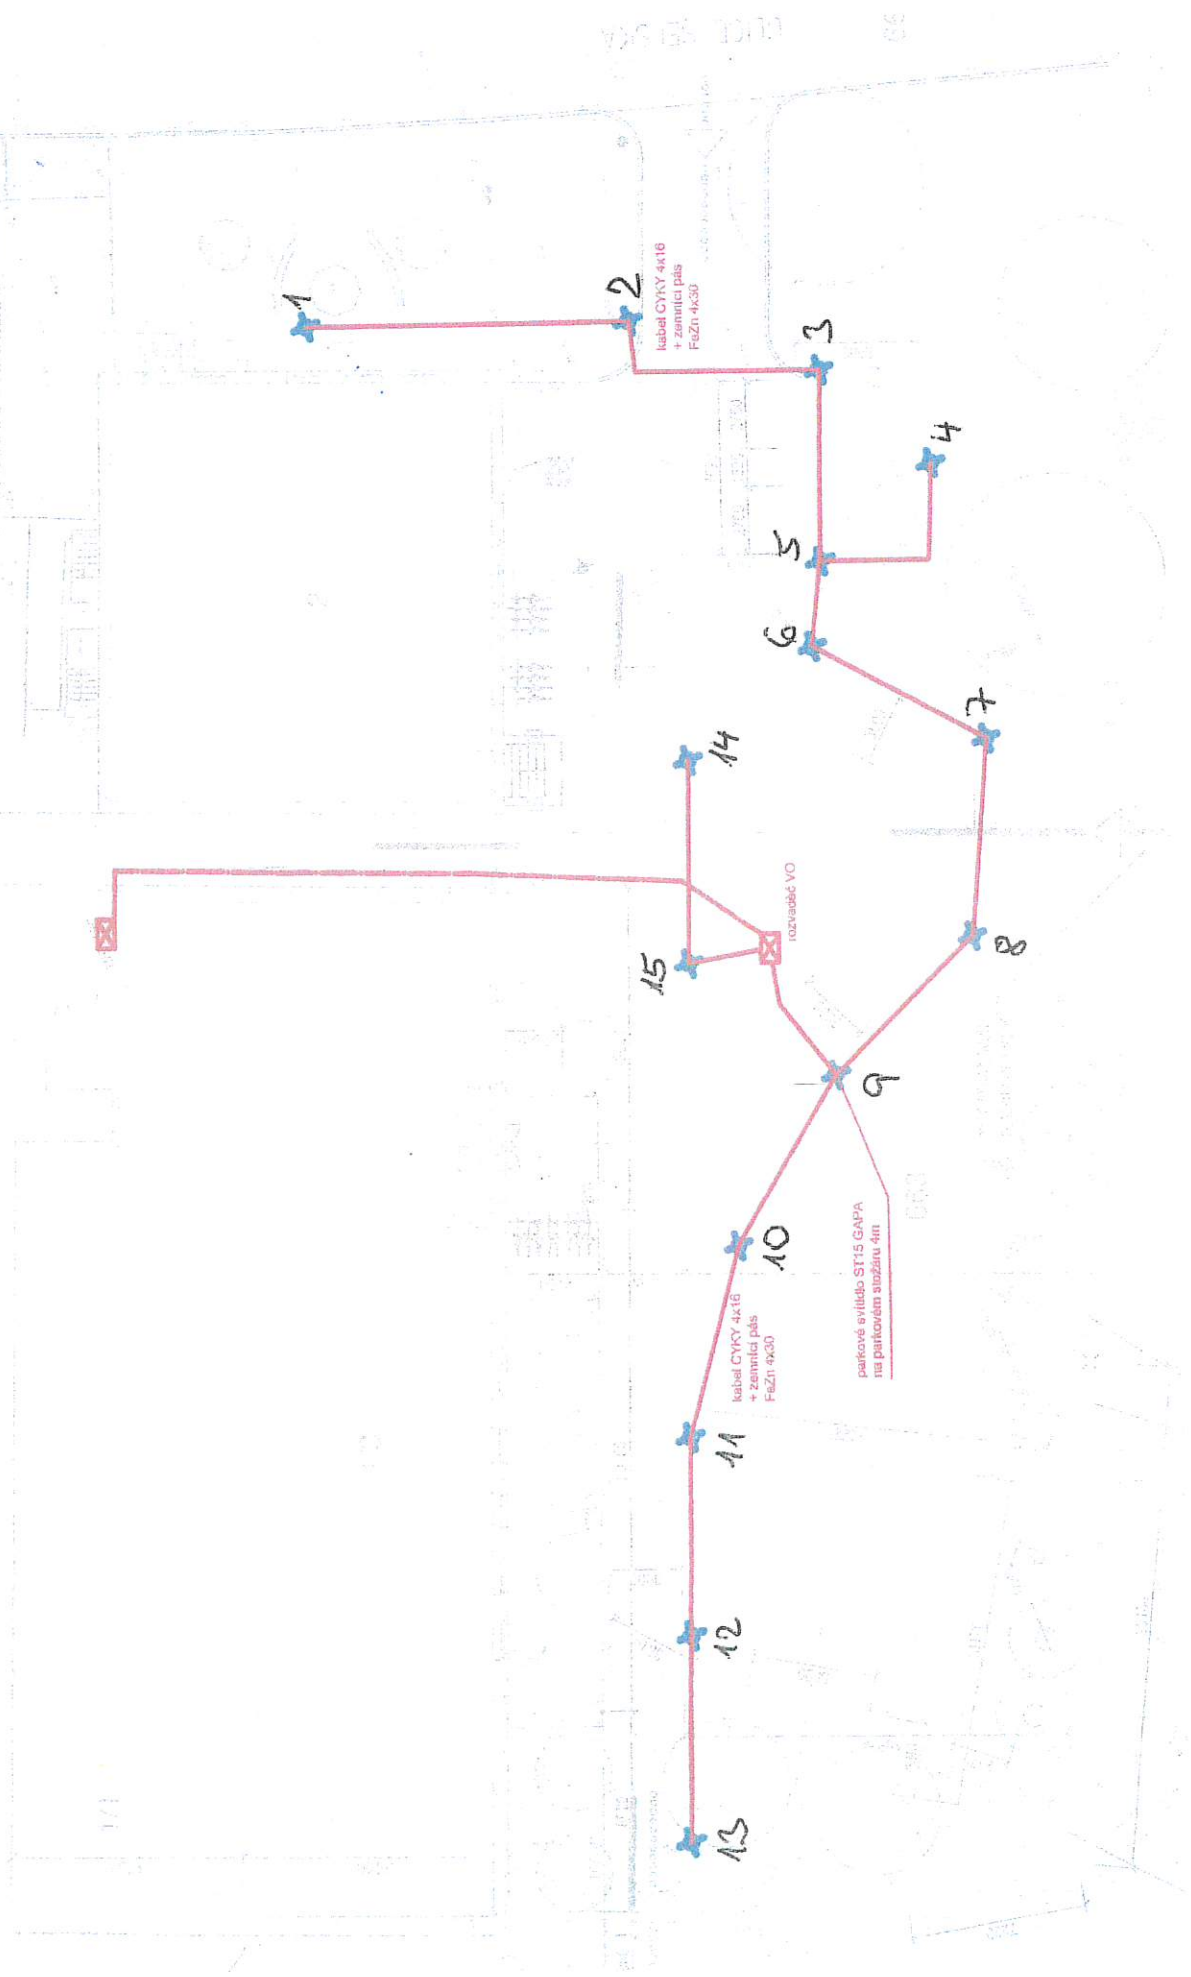
Tomáš HERBER, Jamnická 1/1, 746 01 Opava

Já/my jako osoba (osoby) odpovědná za montáž elektrické instalace PROHLAŠUJI, že montážní práce, za něž jsem (jsme) odpovědný, jsou provedeny podle mých (našich) nejlepších vědomostí a přesvědčení podle řady ČSN 33 2000- (IEC 60364). Rozsah odpovědnosti podepsaného je omezen na práce popsané výše jako předmět této zprávy.

Datum : 25. července 2025 Jméno : Tomáš HERBER Podpis : 

Situace veřejného osvětlení

Obecní náves Branka u Opavy



Zpráva o revizi hromosvodu

<u>Organizace:</u>	OBEC Branka
<u>Objekt :</u> Dřevěný altán	
<u>Pravidelná revize</u> Byla provedena dle ČSN 33 1500 v souladu s ČSN 62305-1 až 4 ed.2 Zahájena dne: 27.8.2025 ukončena dne 27.8.2025 Rev.tech. Karel POSPIECH ev. číslo: 2555/24/R-EZ-E2A Luční 7 Opava 5 tel. 604743996 ev.č.opr. 8922/25/EZ-M,O,R,Z-E2A	
<u>Celkový posudek:</u> Hromosvodové zařízení uvedené normě vyhovuje	
<u>Upozornění provozovateli – uživateli :</u> 1.Zpráva o revizi je pro provozovatele – uživatele zařízení závazná k ČSN 33 2000 musí být zjištěné závady v ní odstraněny ve stanovených termínech v souladu s platnými ČSN a předpisy tak, aby byla zajištěna bezpečnost osob a majetku 2.Provozovatel – uživatel zajistí provedení pravidelné revize v termínu uvedeném v této revizní zprávě dle ČSN 33 1500 a po každém zjištěném zásahu blesku zajistí provedení mimořádné revize dle ČSN.EN 62 305-1 až 4 ed.2 3. příští revize dle ČSN 33 1500 v roce 2029/	
<u>Soupis zjištěných závad:</u> Upevnit volně visící svod č.4	
Výkres : Projekt LPS ,míra rizika III	

Tato zpráva má 2 strany
Počet vyhotovení zpráv: 2x

Rozdělovník: 1x provozovatel
1x RT

vypracováno dne 2.9.2025
předáno: dne 4.9.2025

podpis objednatele

OBEC BRANKA U OPAVY
Bezručovo nábřeží 54
747 41 Branka u Opavy
IČ: 47812303

Revizní technik el. zařízení do 1000V
a hromosvodů v objektech III.
ev. číslo:
2555/24/
R-EZ-E2A
Karel POSPIECH
podpis rev.technika

Počasí v posledních třech dnech : oblačno,sucho

teplota : 25°C

Okolní půda : jíl,trávník

Budova : dřevěný altán

Střecha:pultová

Krytina:

Jímací vedení: Cu 8mm

Vedení v zemi:drát nerez 10mm

Počet svodů: 4

Počet jímačů: 6PJ

Kovové hmoty jsou napojeny na hromosvodovou soustavu

LPS.III**Měření svodů :**

Naměřené hodnoty jsou uvedeny včetně chyby měřicího přístroje uvedeného výrobcem.

svod číslo

naměřené hodnoty

(název)

v Ohmech

zemnič č 1.....	8 ohmů	Rp=0,03 ohmů
zemnič č.2.....	9	Rp=0,03
zemnič č.3.....	8,2	Rp=0,03
zemnič č.4.....	7,8	Rp=0,02

Použité měřicí přístroje : EASY TEST č. 98054209 dat.kalibrace 27.8.2024

Klešťový měř.přístroj Kiuritsu vč.1113563

ZÁVĚRRevize byla provedena v souladu s požadavky technických předpisů a norem
ČSN 62305-2 až 5 a ČSN 33 2000-5-54 ed.2

Konec zprávy

Zpráva o revizi plynového zařízení

Číslo zprávy: 173/2025

Datum provedení revize: 30. 10. 2025

Revize dle: NV 191/22 Sb., ČSN 070703, ČSN EN 161

Název a sídlo organizace: Obec Branka u Opavy
Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy *041*

Označení objektu: Plynová kotelna v suterénu budovy Obecního domu Branka u Opavy.

Umístění BAP: Na chodbě v suterénu budovy Obecního domu před plynovou kotelnou.

Jméno a příjmení revizního technika – číslo osvědčení: Vlastimil PRACHOVSKÝ – 26465/7/21/
R-PZ-e,f,g. Číslo oprávnění: 1459/24/PZ-M,R-E2,F1,F2,F5,G1,G2,G3

Druh revize: PROVOZNÍ

Označení zařízení (předmět revize):

Havarijní membránový uzávěr BAP DN 50 NT B PN16 solo R, 230V 50Hz, v.č. 22691/21.

Druh zařízení: F, G (dle NV 191/22 Sb.)

Za provozovatele se zúčastnil: PhDr. Michael RATAJ, PhD., MBA

Celkové zhodnocení zařízení: Havarijní membránový uzávěr je bez závad, plně funkční a provozuschopný pro další období z hlediska bezpečnosti vyhrazeného plynového zařízení.

TECHNICKÁ ZPRÁVA:

A. Technické hodnoty revidovaného zařízení:

Provozní přetlak: 2 kPa

Druh plynu: zemní plyn

Prostředí: obyčejné – nevýbušné

Připojení: přírubové PN16

B. Údaje o měření a zkouškách:

Zkouška těsnosti hlavní dosedací plochy uzávěru. Měřeno manometrem za uzávěrem.

Zkouška těsnosti rozebíratelných spojů. Měřeno pomocí přenosného detektoru úniku plynu typ Ermenrich NG40 v.č.-4893 (kalibrace 19.09. 2025).

Zkouška funkčnosti havarijního membránového uzávěru.

Zkouška těsnosti řídicího elektromagnetického ventilu při otevřeném i zavřeném stavu. Měřeno pěnотvorným roztokem.

C. Zjištěné závady a nedostatky při výše uvedených zkouškách:

BEZ ZÁVAD.


D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí, příp. kontrol:

E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení:

Datum příští revize: Říjen 2027

V Třinci dne 31. 10. 2025

Podpis a otisk razítka revizního technika





Servisní protokol č. 193/25

Datum: 30.10.2025

Název firmy: Obec Branka u Opavy
Bezručovo nábřeží 54
747 41 Branka u Opavy

Popis činnosti:

Provedena pravidelná údržba a celková provozní revize na havarijním membránovém uzávěru BAP DN 50-NT-B-PN16-solo-R, 230V 50Hz, v.č. 22691/21 instalovaném v budově Obecního úřadu.

Výše uvedený uzávěr byl namontován ve špatné poloze, provedena montáž do správné polohy.

Oprava záruční: Ne

Rozsah servisních prací:

Přeinstalování havarijního membránového uzávěru do požadované polohy.

Kontrola funkčnosti a těsnosti řídicího elektromagnetického ventilu.

Rozebrání a vyčištění membránového uzávěru i řídicího elektromagnetického ventilu.

Kontrola stavu dosedacích ploch a těsnících břitů, jejich vyčištění a zabroušení.

Výměna staré membrány v uzávěru a jádra s uzavírací trojnožkou i O-kroužky v řídicím elektromagnetickém ventilu.

Složení havarijního membránového uzávěru a jeho řídicího elektromagnetického ventilu.

Zkoušky funkčnosti, těsnosti a nepropustnosti havarijního membránového uzávěru.

	Cena/hod	hodin	Celkem
Paušální cena za revizi			1 500 Kč
Práce nad rámec paušální ceny	580 Kč	3	1 740 Kč

	Cena/km	km	
Cestovné	14 Kč	160	2 240 Kč

Použité náhradní díly:

Kód	Název	Cena/kus	počet	Celkem
006.0380.0	Trojnožka pro G320A196	120 Kč	1	120 Kč
006.0379.0	Jádro pro G320A196 230V	240 Kč	1	240 Kč
006.0049.0	Membrána D124 NT	300 Kč	1	300 Kč
006.1042.0	O-kroužek 19,05x1,78 NBR 70	6 Kč	2	12 Kč



Celkem bez DPH	6 152 Kč
DPH 21 %	1 291,92 Kč
Celkem:	7 443,92 Kč

Servisní zásah provedl: Kwaczek Tomáš

Číslo osvědčení montéra: 6289/24/M-PZ- E2,F1,F2,F5,G1,G2,G3

Číslo oprávnění společnosti ARMAGAS: 1459/24/PZ-M,R-E2,F1,F2,F5,G1,G2,G3

Protokol vystavil: Prachovský Vlastimil

Servisní záznam

Číslo zážnamu

Firma: OBEC BRANĚKŮV Adresa umístění armatury: BRANĚKŮV MČ BRANĚKŮV 59 BRANĚKŮV

Jméno a příjmení přítomné osoby: J. EATON MICHAEL

Typ uzávěru/výr. číslo/rok výroby: DN 50 NT-B-E | 22691/22

Druh servisní činnosti: 1. Pozáruční oprava 2. Záruční oprava 3 Pravidelná údržba 4 Revize

Umístění kotelny: VE SÍDLISŤE OBECNÍHO ÚŘADU

Umístění armatur: VEDLE KOTELNY V CHODBĚ

Druh média: RT Provozní tlak v kPa: 2,0 Detektor v.č.: 6433

Popis závady: STATNE NAHONTOVANA, BAT

Príčina závady: KONTAKT DO SPRÁVNE POLOHY

Provedené práce:Provedena PRÁVIDELNÁ ÚDRŽBA a provozní revize výše uvedeného bezpečnostního uzávěru.

Rozebrání a vyčištění havarijního uzávěru i řídicího elektromagnetického ventilu

Zabroušení dosedací plochy - sedla uzávěru. Zabroušení sedel řídicího elektromagnetického ventilu.

Výměna níže uvedených dílů. Smontování uzávěru i řídicího elektromagnetického ventilu.

Provedení veškerých zkoušek funkčnosti, těsnosti a nepropustnosti.

Paušální cena za revizi dle ARM - 4 - 31	Celkem Kč bez DPH: 1500
--	-------------------------

Cena: 580 Kč/hod bez DPH	Celkem hodin: 1,5 + 1,5	Celkem Kč bez DPH:
--------------------------	-------------------------	--------------------

Spotřebovaný materiál a ND:

[illegible]

Náklady na opravu:

Trasa	Počet km	Cena za km	Cena bez DPH
TRINEC - BRANEA V PŘÍKOPY ALŽET	160	14 Kč/km	

Datum opravy: 30.10.25

Celkový součet bez DPH:Kč

Oprava zahájena v:⁹¹⁰.....hod.

Celkový součet vč. % DPH:Kč

Oprava ukončena v:.....1130.....hod.

Zákazník svým podpisem potvrzuje, že výrobek je plně funkční a souhlasí se způsobem provedení servisního zásahu. Potvrzuje rovněž, že byl seznámen s příčinou závady a souhlasí s náklady spojené s odstraněním závady (neplatí pro případ záruční opravy).

Podpis servisního mechanika

Podpis a razítko zákazníka

ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉHO ODBĚRNÉHO ZAŘÍZENÍ NN

Revize provedena : 28.11.2025

číslo : 540FM25
podle NV č. 190/2022 Sb.
ČSN 33 1500
ČSN 33 2000-6 ed.2

REVIZNÍ TECHNIK : Miroslav FOJTÍK
ev. č.: 13798/7/22/R-EZ-E1A,E1B
fa REVIZE FOJTÍK s.r.o.
Růžová 231, 747 75 Velké Heraltice
č. opr.: 13705/7/17/EZ-M,O,R,Z-E1A,E1B

REVIDOVANÝ OBJEKT : Instalace odběrného zařízení objektu,
výměna elektroměrového rozváděče pro sdílenou elektřinu
Branka u Opavy, parcela č. 237 (Kaple sv. Trojice)
747 41 Branka u Opavy

ODBĚRATEL : Obec Branka u Opavy
Bezručovo nábřeží 54
747 41 Branka u Opavy

Soustava 230 / 400 V, ochrana před nebezpečným dotykem odpojením od zdroje

INSTALOVÁNO :

Viz strana 2 revizní zprávy

Použitý měřicí přístroj : Profitest 0100S II v.č. M520DQA 0927
Přístroj má platný kalibrační protokol

CELKOVÝ POSUDEK :

Revidované elektrické zařízení v rozsahu revizní zprávy je z hlediska bezpečnosti schopno provozu. Instalace elektroměrového rozváděče je v souladu s připojovacími podmínkami ČEZ Distribuce.

Tato zpráva o revizi má - 2 - strany.

Počet vyhotovení : - 4 -

Počet příloh : -

Zpráva vypracována : 29. listopadu 2025

Rozdělovník : 2 x provozovatel
1 x montážní firma
1 x revizní technik

Předáno dne

Podpis provozovatele

Podpis revizního technika



Revidovaný objekt : *Instalace odběrného zařízení*
Revizní technik : *Miroslav FOJTÍK*

strana - 2 -

Číslo	Text revizní zprávy	Izolační odpor <i>Mohm</i>	Ochrana před dotykem <i>ohm</i>
-------	---------------------	-------------------------------	------------------------------------

1. Předmět revize

Předmětem výchozí revize je elektroinstalace odběrného zařízení, včetně přípravné montáže v nově instalovaném elektroměrovém rozváděči, z důvodů požadavku pro sdílenou elektřinu, na adrese Branka u Opavy, parcela č. 237, (Kaple sv. Trojice). Odběratel - Obec Branka u Opavy. Revize byla provedena prohlídkou, zkoušením a měřením podle skutečného stavu a výkresové dokumentace elektroměrového rozváděče v souladu s požadavky ČSN 33 2000-6 ed.2 a NV č. 190/2022 Sb.

2. Základní údaje

Napěťová soustava : 3 PEN st. 50 Hz, 230 / 400 V / TN - C - S

Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí) :

- automatickým odpojením od zdroje v síti TN dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 411.4
Ochrana před dotykem živých částí (prostředky základní ochrany) je dána konstrukčním uspořádáním a provedením, je provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 izolací živých částí a kryty nebo přepážkami

3. Popis zařízení

Na venkovní fasádě byl instalován nový elektroměrový rozváděč, dle požadavku připojovacích podmínek ČEZ Distribuce. Odběrné místo je osazen hlavním třífázovým jističem před elektroměrem výrobce Schrack, proudové hodnoty 16 A / 10 kA s charakteristikou B a vypínačem instalace. Rezerva pro jištění obvodu HDO je osazena jističem B2, typu PL7. Přípravná montáž pro instalaci elektroměru je provedena vodiči CY 6. Napájení elektroměrového rozváděče a vývod do rozváděče odběratele jsou původní, uložení vodičů není předmětem této revize. Napájení je provedeno vodičem AYKY 4 x 16, jištěno pojistkami 3 x 50 A, vývod je proveden vodičem CYKY 5 x 6.

4. Prohlídka

Byla provedena v rozsahu podle NV č. 190/2022 Sb. a ČSN 33 2000-6 ed.2

5. Zkoušení a měření

Bylo provedeno zkoušení a měření podle MV č. 190/2022 Sb. a ČSN 33 2000-6 ed.2 :

- spojitost ochranných vodičů podle čl. 6.4.3.2 - **vyhovuje** - viz naměřené hodnoty

- izolačních odporů elektrické instalace R_{iso} podle čl. 6.4.3.3 - **vyhovuje** - naměřené hodnoty jsou vyšší než 1 MΩ

- zkoušení pro potvrzení účinnosti automatického odpojení od zdroje podle čl. 6.4.3.7 - ověřeno dle vztahu $1,5 \times Z_s \times I_a \leq U_o$ - **vyhovuje**

HDS

poj. FU / 3 x 50 A vývod do RE AYKY-J 4 x 16 > 100

Elektroměrový rozváděč RE typ RE EGD/ČEZ UNI, výr.č. 22574, IP43/2xC, výrobce REX elektro s.r.o., atest předložen z 27.4.2025

FA01 / B16 / 3, Schrack síť TN, napěťová soustava 230 / 400 V, blokování - NE
přípravná montáž CY 6 > 100 0,31

Q01 / 63 A / 3, typ IS-63/3 vypínač instalace
vývod do rozváděče odběratele
CYKY-J 5 x 6 > 100

FA100 / B2, PL7 Rezerva - Obvod HDO - CY1,5 > 100

Instalované spotřebiče : Dle původní smlouvy

6. Zhodnocení

Revidované zařízení lze připojit na rozvodnou síť. Přípravná montáž pro instalaci elektroměru odpovídá podmínkám pro umístění a zapojení měřicích souprav u zákazníků připojených ze sítě nn.

Doplňující informace : Revidovanou instalaci provedl - Ing. Adam REMEŠ - elektro, tel. 606765168, ev.č. oprávnění : 10204/24/EZ-M,O-E2A

ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉHO ODBĚRNÉHO ZAŘÍZENÍ NN

Revize provedena : 28.11.2025 číslo : 540FM25
podle NV č. 190/2022 Sb.
ČSN 33 1500
ČSN 33 2000-6 ed.2

REVIZNÍ TECHNIK : Miroslav FOJTÍK
ev. č.: 13798/7/22/R-EZ-E1A,E1B
fa REVIZE FOJTÍK s.r.o.
Růžová 231, 747 75 Velké Heraltice
č. opr.: 13705/7/17/EZ-M,O,R,Z-E1A,E1B

REVIDOVANÝ OBJEKT : Instalace odběrného zařízení objektu,
výměna elektroměrového rozváděče pro sdílenou elektřinu
Branka u Opavy, parcela č. 237 (Kaple sv. Trojice)
747 41 Branka u Opavy

ODBĚRATEL : Obec Branka u Opavy
Bezručovo nábřeží 54
747 41 Branka u Opavy

Soustava 230 / 400 V, ochrana před nebezpečným dotykem odpojením od zdroje

INSTALOVÁNO :

Viz strana 2 revizní zprávy

Použitý měřicí přístroj : Profitest 0100S II v.č. M520DQA 0927
Přístroj má platný kalibrační protokol

CELKOVÝ POSUDEK :

Revidované elektrické zařízení v rozsahu revizní zprávy je z hlediska bezpečnosti schopno provozu. Instalace elektroměrového rozváděče je v souladu s připojovacími podmínkami ČEZ Distribuce.

Tato zpráva o revizi má - 2 - strany.

Počet vyhotovení : - 4 -

Počet příloh : -

Zpráva vypracována : 29. listopadu 2025

Rozdělovník : 2 x provozovatel
1 x montážní firma
1 x revizní technik

Předáno dne

Podpis provozovatele

Podpis revizního technika



Revidovaný objekt : *Instalace odběrného zařízení*
Revizní technik : *Miroslav FOJTÍK*

strana - 2 -

Číslo	Text revizní zprávy	Izolační odpor <i>Mohm</i>	Ochrana před dotykem <i>ohm</i>
-------	---------------------	-------------------------------	------------------------------------

1. Předmět revize

Předmětem výchozí revize je elektroinstalace odběrného zařízení, včetně přípravné montáže v nově instalovaném elektroměrovém rozváděči, z důvodů požadavku pro sdílenou elektřinu, na adrese Branka u Opavy, parcela č. 237, (Kaple sv. Trojice). Odběratel - Obec Branka u Opavy. Revize byla provedena prohlídkou, zkoušením a měřením podle skutečného stavu a výkresové dokumentace elektroměrového rozváděče v souladu s požadavky ČSN 33 2000-6 ed.2 a NV č. 190/2022 Sb.

2. Základní údaje

Napěťová soustava : 3 PEN st. 50 Hz, 230 / 400 V / TN - C - S

Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí) :

- automatickým odpojením od zdroje v síti TN dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 411.4
Ochrana před dotykem živých částí (prostředky základní ochrany) je dána konstrukčním uspořádáním a provedením, je provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 izolací živých částí a kryty nebo přepážkami

3. Popis zařízení

Na venkovní fasádě byl instalován nový elektroměrový rozváděč, dle požadavku připojovacích podmínek ČEZ Distribuce. Odběrné místo je osazen hlavním třífázovým jističem před elektroměrem výrobce Schrack, proudové hodnoty 16 A / 10 kA s charakteristikou B a vypínačem instalace. Rezerva pro jištění obvodu HDO je osazena jističem B2, typu PL7. Přípravná montáž pro instalaci elektroměru je provedena vodiči CY 6. Napájení elektroměrového rozváděče a vývod do rozváděče odběratele jsou původní, uložení vodičů není předmětem této revize. Napájení je provedeno vodičem AYKY 4 x 16, jištěno pojistkami 3 x 50 A, vývod je proveden vodičem CYKY 5 x 6.

4. Prohlídka

Byla provedena v rozsahu podle NV č. 190/2022 Sb. a ČSN 33 2000-6 ed.2

5. Zkoušení a měření

Bylo provedeno zkoušení a měření podle MV č. 190/2022 Sb. a ČSN 33 2000-6 ed.2 :

- spojitost ochranných vodičů podle čl. 6.4.3.2 - **vyhovuje** - viz naměřené hodnoty
- izolačních odporů elektrické instalace R_{iso} podle čl. 6.4.3.3 - **vyhovuje** - naměřené hodnoty jsou vyšší než 1 MΩ
- zkoušení pro potvrzení účinnosti automatického odpojení od zdroje podle čl. 6.4.3.7 - **ověřeno dle vztahu $1,5 \times Z_s \times I_a \leq U_o$ - vyhovuje**

HDS

poj. FU / 3 x 50 A	vývod do RE	AYKY-J 4 x 16	> 100
--------------------	-------------	---------------	-------

Elektroměrový rozváděč RE typ RE EGD/ČEZ UNI, výr.č. 22574, IP43/2xC, výrobce REX elektro s.r.o., atest předložen z 27.4.2025

FA01 / B16 / 3, Schrack	síť TN, napěťová soustava 230 / 400 V, blokování - NE		
	přípravná montáž CY 6	> 100	0,31

Q01 / 63 A / 3, typ IS-63/3	vypínač instalace		
	vývod do rozváděče odběratele		
	CYKY-J 5 x 6	> 100	

FA100 / B2, PL7	Rezerva - Obvod HDO - CY1,5	> 100	
-----------------	-----------------------------	-------	--

Instalované spotřebiče : Dle původní smlouvy

6. Zhodnocení

Revidované zařízení lze připojit na rozvodnou síť. Přípravná montáž pro instalaci elektroměru odpovídá podmínkám pro umístění a zapojení měřicích souprav u zákazníků připojených ze sítě nn.

Doplňující informace : Revidovanou instalaci provedl - Ing. Adam REMEŠ - elektro, tel. 606765168, ev.č. oprávnění : 10204/24/EZ-M,O-E2A

Kontrolní výbor obce Branka u Opavy

Zápis z provedené kontroly dne 3. 12. 2025

Kontrola byla zaměřena na plnění úkolů uložených v:

- 1) Usnesení č. 1/2025 Zastupitelstva obce Branka u Opavy ze dne 17. 3. 2025;
- 2) Usnesení č. 2/2025 Zastupitelstva obce Branka u Opavy ze dne 9. 6. 2025;

Kontrolní výbor (dále jen KV) provedl kontrolu výše uvedených usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Branka u Opavy (dále ZO). Neshledal rozpor s právními předpisy a normami upravujícími činnost orgánů obce, zejména v otázce náležitostí veřejného zasedání ZO (vyvěšení oznámení, pořizování zápisů a usnesení apod.).

Usnesení č. 01/2025 ZO Branka u Opavy ze dne 17. 3. 2025

Předmětem kontroly bylo usnesení UZ-2-1/25: Poptávkové řízení „Údržba zelených ploch, údržba budov a veřejných prostranství a další údržbářské práce na katastru obce Branka u Opavy“.

KV provedl věcnou kontrolu Smlouvy o dílo, kontrolu všech náležitostí Smlouvy o dílo v souladu s platnými právními předpisy a kontrolu podpisu Smlouvy o dílo stanoveným statutárním zástupcem obce.

Dále KV provedl věcnou kontrolu Smlouvy o nájmu, kontrolu všech náležitostí Smlouvy o nájmu v souladu s platnými právními předpisy a kontrolu podpisu Smlouvy o nájmu stanoveným statutárním zástupcem obce.

Schválené Usnesení č. 01/25 v celém rozsahu, ze dne 17. 3. 2025, včetně schvalovacího procesu veřejných zasedání obce je v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění příslušných platných právních předpisů.

Usnesení č. 02/2025 ZO Branka u Opavy ze dne 9. 6. 2025

KV se zabýval usnesením UZ-11-2/25: Krátkodobá bezúročná půjčka.

V rámci kontroly výše uvedeného usnesení se KV zabýval také Smlouvou o dílo 23/2025 Bra – Doplnující infrastruktura cyklostezek schválenou 14.1.2025 usnesením 06-2025-RS a také Příkazní smlouvou Dobrá zakázka 15/2025 Bra schválenou zastupitelstvem obce 18.11.2024 v rámci usnesení UZ-26-4/24 – bod 2.

KV provedl kontrolu všech náležitostí Smlouvy o dílo, Příkazní smlouvy a Smlouvy krátkodobé finanční výpomoci v souladu s platnými právními předpisy a také kontrolu podpisu všech výše uvedených Smluv stanoveným statutárním zástupcem obce a neshledal žádné nedostatky.

Žádné nedostatky neshledal na základě dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2025 ani Krajský úřad Ostrava, který dne 16. 10. 2025 provedl kontrolu celé zakázky „Doplňující infrastruktura cyklostezek v Brance u Opavy a Kronowacu.“

Schválené Usnesení č. 02/25 v celém rozsahu, ze dne 9. 6. 2025, včetně schvalovacího procesu veřejných zasedání obce je v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění příslušných platných právních předpisů.

Závěr:

Provedenou kontrolou nebylo zjištěno neodůvodněné neplnění stanovených úkolů ani porušení povinností Zastupitelstva obce Branka u Opavy. Schválená výše uvedená usnesení jsou v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších platných právních předpisů, norem a nařízení. Tento zápis nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů.

V Brance u Opavy dne 3. 12. 2025

Kontrolu provedli:

Radim Šnek
předseda KV

Radek Hudeczek
člen KV

Kamil Mainuš
člen KV

Kontrolní výbor obce Branka u Opavy

Zápis z provedené kontroly dne 12.03.2025

Kontrola byla zaměřena na plnění úkolů uložených v:

- 1) Usnesení č. 03/24 Zastupitelstva obce Branka u Opavy ze dne 19.08.2024;
- 2) Usnesení č. 04/24 Zastupitelstva obce Branka u Opavy ze dne 18.11.2024;
- 3) Usnesení č. 05/24 Zastupitelstva obce Branka u Opavy ze dne 16.12.2024.

Kontrolní výbor (dále jen KV) provedl kontrolu shora uvedených usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Branka u Opavy (dále ZO). Neshledal rozpor s právními předpisy a normami upravujícími konání veřejných zastupitelstev obce, v otázce veřejného zasedání ZO obce Branka u Opavy (vyvěšení, pořizování zápisů a usnesení, apod.).

Usnesení č. 03/24 ZO Branka u Opavy ze dne 19.08.2024,

- I. Předmětem kontroly bylo UZ-16-3/24: Poptávkové řízení předsálí MFD + WC, v bodě písm. a) Realizace projektového záměru „Rekonstrukce interiéru MFD – vestibul, šatna a nové toalety v Brance u Opavy“ a v bodě písm. b) Vyhlášení poptávkového řízení na realizaci projektového záměru „Rekonstrukce interiéru MFD – vestibul, šatna a nové toalety v Brance u Opavy“. Byla provedená věcná kontrola Smlouvy o dílo na výše uvedenou „stavební akci“, kde se hodnotila kritéria z hlediska povinnosti zadavatele poptávkového řízení, zejména dodržení lhůt a umístění na úřední desce obce Branka u Opavy, vše v souladu s příslušnými právními platnými předpisy.

Rovněž Smlouva o dílo má všechny náležitosti v souladu s příslušnými platnými právními předpisy. Potažmo i podpis Smlouvy o dílo stanoveným statutárním zástupcem obce, vše za dodržení povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování a v souladu s hospodařením s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem obce Branka u Opavy pro rok 2024.

- II. Předmětem kontroly bylo UZ-18-3/24 v bodě písm. a) Výsledek výběrového řízení na zhotovitele projektového záměru Veřejná prostranství v Brance u Opavy a v bodě b) Smlouva o dílo s firmou Ostravské stavby a.s., sídlem Karolíny Světlé 958/11, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 64610225. Byla provedená věcná kontrola Smlouvy o dílo na výše uvedený projektový záměr, kde se hodnotila kritéria z hlediska povinnosti zadavatele poptávkového řízení, zejména dodržení lhůt a umístění na úřední desce obce Branka u Opavy, schválení ZO Branka u Opavy, apod., vše v souladu s příslušnými právními platnými předpisy.

V případě Smlouvy o dílo, byly hodnoceny náležitosti, které jsou v souladu s příslušnými platnými právními předpisy. Potažmo i podpis Smlouvy o dílo stanoveným statutárním zástupcem obce, vše za dodržení povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování a v souladu s hospodařením s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem obce Branka u Opavy pro rok 2024.

Schválená Usnesení č. 3/24 v celém rozsahu, ze dne 19.8.2024, včetně schvalovacího procesu veřejných zasedání obce je v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění příslušných platných právních předpisů.

Usnesení č. 04/24 ZO Branka u Opavy ze dne 18.11.2024,

KV se zabýval:

Usnesením – UZ-22-4/243, resp. přijatého usnesení: Schválení ZO Branka u Opavy – vydání Obecně závazné vyhlášky obce Branka u Opavy o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Vzhledem ke skutečnosti, že vydání v OZV je v kompetenci „vyššího nadřízeného orgánu“, KV hodnotil jen podmínky náležitosti v uvedené OZV, zejména uložení na úřední desce, parametry a hodnoty finančního rozpočtu svozu odpadu, finanční návratnost svozu plastu, papíru, skla (dále jen Ecocom, TS Opava, aj.), popř. ekonomické výhodnosti pro obec zainteresovaných firem, apod.

Schválená Usnesení č. 4/24 je v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších platných právních nařízení a směrnic, zejména se schválenými směrnicemi: Jednací řád zastupitelstva obce Branka u Opavy, v oblasti hlasování, resp. většiny přítomných zastupitelů při veřejných zasedáních, tzn. při schvalování jednotlivých usnesení ZO Branka u Opavy.

Usnesení č. 05/24 ZO Branka u Opavy ze dne 16.12.2024,

KV se zabýval: Usnesením UZ -30-5/24 – Dotace obce, dále jen Smlouvy na činnost žadatelů - zapsaných spolků v roce 2025 a jednotlivé smlouvy:

- a) Sbor dobrovolných hasičů Branka u Opavy, z. s., zast. Ing. Adamem Remešem – 80 000,- Kč
- b) Spolek pro děti ZŠ a Š Branka u Opavy, z. s., zast. Zuzanou Šafarčíkovou – 85 000,- Kč.

Podpisy smluv stanoveným statutárním zástupcem obce, vše za dodržení povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování a v souladu s hospodařením s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem obce Branka u Opavy pro rok 2024.

Schválená Usnesení č. 05/24 je v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších platných právních nařízení a směrnic, zejména se schválenými směrnicemi: Jednací řád zastupitelstva obce Branka u Opavy, v oblasti hlasování, resp. většiny přítomných zastupitelů při veřejných zasedáních, tzn. při schvalování jednotlivých usnesení ZO Branka u Opavy.

Závěr:

Provedenou kontrolou nebylo zjištěno neodůvodněné neplnění stanovených úkolů a porušení povinností Zastupitelstva obce Branka u Opavy.

Schválená výše uvedená usnesení jsou v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších platných právních předpisů, norem a nařízení.

Uvedený Zápis nevyklučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů.

V Brance u Opavy dne 12.03.2025

Kontrolu provedli:

Radim Šnek
předseda KV

Mgr. Radek Hudeček
člen KV

Kamil Mainuš
člen KV

Zápis č. 2

z jednání Finančního výboru obce Branka u Opavy ze dne 4. 6. 2025

Přítomní: předseda fin. výboru Dominik Andryšek
člen fin. výboru Oldřich Markus
člen fin. výboru Vít Schindler
hl. účetní Jaroslava Steigrová

Finanční výbor se na svém jednání zabýval plněním obecního rozpočtu za první čtvrtletí 2025. Příjmová strana rozpočtu byla ke 3. 4. 2025 naplněna na 28,8 % RU, což zcela odpovídá dané části roku.

Výdajová část rozpočtu byla k tomuto datu naplněna na 11,2 %, což je hodnota velmi nízká. Tato skutečnost nám byla objasněna hlavní účetní, důvodem jsou vysoké částky v letošním rozpočtu na obecní stavby, které ještě nebyly dokončeny a zaplacené. Dále se finanční výbor pozastavil nad položkou č. 5151 kapitoly 3392 (vodné a stočné MFD), která byla ke konci dubna vyčerpána na 90 %. Finanční výbor doporučuje prověřit hospodárnost čerpání této položky a případnou úpravu položky v příštím rozpočtu.

Finanční výbor dále provedl kontrolu obecní pokladny, hotovost odpovídala zápisu, viz příloha.

Nakonec byla provedena kontrola náhodně vybraných faktur:

Faktura č. 2025097
NET security s.r.o.
částka: 2649 Kč
Splatnost: 30. 4.
Uhrazeno: 11. 4.
Uhrazeno v termínu, vnitřní finanční kontrola provedena

Faktura č. 2025099
Ing. Martin Škrobánek
částka: 8 833 Kč
Splatnost: 30. 4.
Uhrazeno: 29. 4.
Uhrazeno v termínu, vnitřní finanční kontrola provedena

Faktura č. 2025115
Jiří Šnek
částka: 71 450 Kč
Splatnost: 16. 4.
Uhrazeno: 15. 4.
Uhrazeno v termínu, vnitřní finanční kontrola provedena


Faktura č. 2025122
Andrla CZ s.r.o.
částka: 5 194 Kč
Splatnost: 25. 4.
Uhrazeno: 28. 4.
Uhrazeno po termínu z důvodu nemoci hl. účetní, vnitřní finanční kontrola provedena

Branka u Opavy, 4. 6. 2025

Zapsal: předseda FV Dominik Andryšek

Předseda FV: Dominik Andryšek:.....

Členové FV: Oldřich Markus:.....

Vít Schindler:.....

Zápis č. 4

z jednání Finančního výboru obce Branka u Opavy ze dne 12.11.2025

Přítomní: předseda fin. výboru Dominik Andryšek
člen fin. výboru Oldřich Markus
člen fin. výboru Vít Schindler
hl. účetní Jaroslava Steigrová

Finanční výbor v rámci jednání provedl, dle kontrolního řádu obce, průběžnou kontrolu plnění rozpočtu obce k 30. říjnu 2025. Kontrolován byl výkaz pro hodnocení plnění obecního rozpočtu, a to jak na straně příjmů, tak i výdajů. Příjmová strana rozpočtu byla k danému datu naplněna na 87 % RU, což je odpovídající danému datu. Výdajová strana rozpočtu byla čerpána na 46 % RU, což je k danému datu hodnota nízká. Hlavní účetní p. Steigrová toto nižší číslo zdůvodnila zpožděním některých velkých stavebních projektů v obci probíhajících, a tedy i zpoždění jejich fakturace. Některé položky vykazovaly odchylky, např. 3392 – elektrická energie – čerpáno na 195 % - došlo ke změnám v dodávkách elektřiny kdy obec platí i elektřinu pro ZŠ a MŠ, bude upraveno v rozpočtu pro rok 2026. Dále došlo k navýšení u položky 5512 – drobný dlouhodobý hmotný majetek, a to z 10 000 Kč na 410 000 Kč. K tomuto navýšení došlo z důvodu rozhodnutí nakoupit mobilní protipovodňové zábrany. U položky 6171 – pozemky nedošlo k žádnému čerpání. Peníze jsou určené k nákupu pozemků pro realizaci protipovodňových opatření, ke kterým prozatím nedošlo.

Následně proběhla kontrola obecní pokladny. Bylo zjištěno, že hotovost v obecní pokladně odpovídá údajům v pokladním deníku.

Dále FV provedl kontrolu náhodně vybraných faktur:

Faktura č. 2025368
Strabag asfalt s.r.o.
Asfaltová směs – 2547,78Kč
splatnost: 17.10.
uhrazeno:3.10.
Kontrola provedena

Faktura č. 2025358
Doltak s.r.o.
Řídicí jednotka TORO Tempus - 2195Kč
splatnost: 8.10.
uhrazeno:23.9.
Kontrola provedena


Faktura č. 2025377
Ing. Kateřina Pfeislová
Zpracování žádosti o dotaci - 5000Kč
splatnost: 24.10.
uhrazeno:23.10.
Kontrola provedena

Branka u Opavy 30.11.2025

Zapsal: předseda FV Dominik Andrášek

Předseda FV: Dominik Andrášek.....

Členové FV: Oldřich Markus.....

Vít Schindler.....

Zápis č. 5

Z jednání Finančního výboru obce Branka u Opavy dne 19.11.2025

Přítomní: předseda fin. výboru Dominik Andrásek
člen fin. výboru Oldřich Markus
člen fin. výboru Vít Schindler
Hlavní účetní Jaroslava Steigrová
Starosta obce Michael Rataj

Finančnímu výboru byl předložen návrh rozpočtu obce pro rok 2026. Členové výboru společně prošli jednotlivé položky, rozpočet byl projednán, jednotlivé položky nám byly podrobně vysvětleny starostou obce. Finanční výbor v návrhu rozpočtu obce pro rok 2026 neshledal žádné nejasnosti či nesrovnalosti a doporučuje jej ke schválení.

Branka u Opavy 19. 11. 2025

Zapsal předseda FV Dominik Andrásek

Předseda FV:	Dominik Andrásek
Členové FV:	Oldřich Markus
	Vít Schindler.....

Zápis č. 6

Z jednání Finančního výboru obce Branka u Opavy dne 19.11.2025

Přítomní: předseda fin. výboru Dominik Andrásek

člen fin. výboru Oldřich Markus

člen fin. výboru Vít Schindler

Finančnímu výboru byl předložen návrh rozpočtu PO pro rok 2026. Členové výboru společně prošli jednotlivé položky, rozpočet byl projednán, jednotlivé položky byly podrobně vysvětleny ředitelem PO Mgr. Špičkou. Ve financování PO došlo k velké změně v oblasti financování nepedagogických pracovníků. Pan Špička nám osvětlil opatření, která v rámci těchto změn provedl. Zároveň jsme byli ujištěni, že objem peněz pokrývající tuto část rozpočtu přislíbený obcí by měl být pro potřeby PO dostačující. Finanční výbor v návrhu rozpočtu PO pro rok 2026 neshledal žádné nejasnosti či nesrovnalosti a doporučuje jej ke schválení.

Branka u Opavy 19. 11. 2025

Zapsal předseda FV Dominik Andrásek

Předseda FV:

Dominik Andrásek

Členové FV:

Oldřich Markus

Vít Schindler.....